VUE EN PLAN - NIVEAU DU RAIL

Ech : 1 : 50

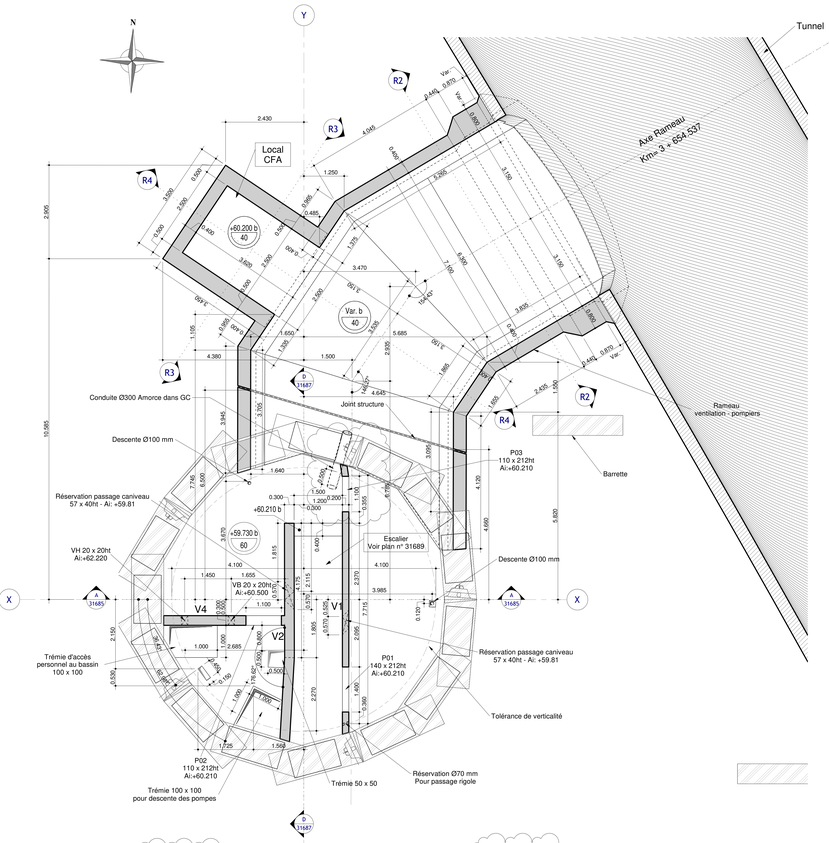

VUE EN PLAN - NIVEAU DU RAIL - RECHARGEMENT

Ech : 1 : 50

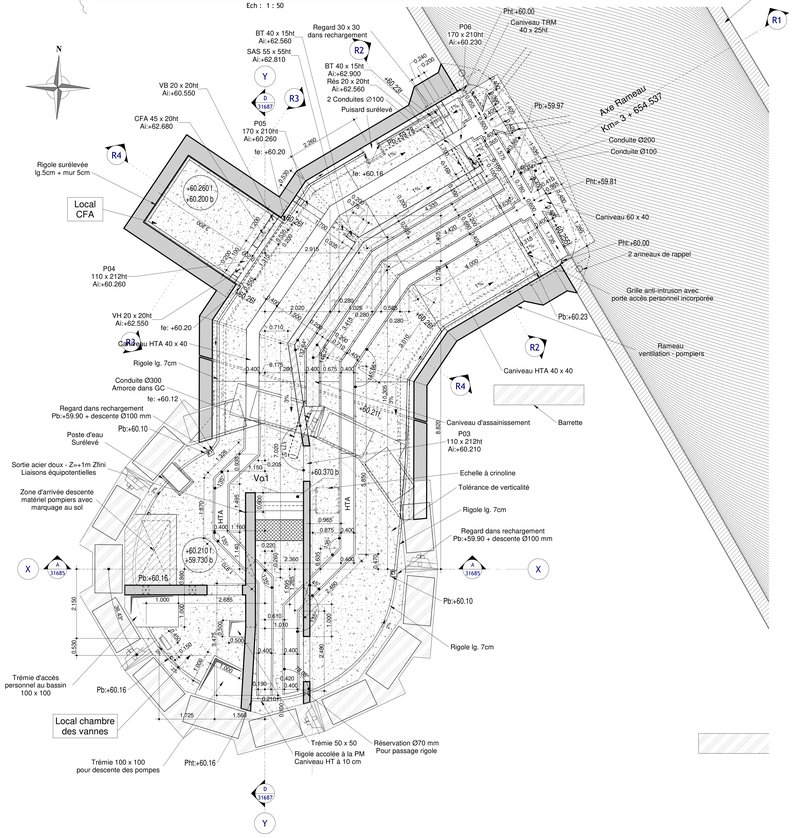

Légende

- Structure béton coulé en place
- Paroi moulée
- Recharge béton
- Structure préfabriquée
- Maçonnerie

Documents à consulter:

- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31675 : DALLE DE COUVERTURE
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31676 : DALLE NIVEAU S1 - PALIER +82.05
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31677 : DALLE NIVEAU S1
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31678 : DALLE NIVEAU S2
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31680 : DALLE NIVEAU S3
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31681 : DALLE NIVEAU S4
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31682 : DALLE NIVEAU S5
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31683 : DALLE NIVEAU S6 - RADIER
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31684 : DALLE NIVEAU ZRAIL + RAMEAU
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31685 : COUPE LONGITUDINALE A
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31687 : COUPES TRANSVERSALES
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31689 : PLAN D'ESCALIERS
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31690 : CARNET DE DETAILS
- T6-118078-08_MOP18-0026_RZB_IGC_TRX_PCO_31691 : VOILES - PLANCHE 1

Documents de référence utilisés :

- T6-118000_MOP-15-0071_ELI_GEN_DET_PLA_020277_C
- T6-118078-08_MOP-15-0071_ELI_IGC_DET_PLA_017835_A
- T6-118078-08_MOP-15-0071_ELI_IGC_DET_PCP_017837_A

Nota:

Les positions des réservations au droit de la tolérance des parois moulées sont données à titre théorique. Ces dernières devront être adaptées sur site en fonction du réel emplacement des panneaux des parois. Leurs dimensions devront être conformes aux dimensions indiquées par les plans DET.

Tableau des bétons

Désignation	Domaine d'emploi	Classe de résistance	Classe d'exposition
B1	Béton de propreté/protection	C16/20	
B3	Béton projeté	C30/37	XC3
B6	Béton de structures : Couverture et poteaux PDT (non soumis aux attaques de gel et dégel)	C40/50	XC3/XD2/XA2/XH3
B7	Béton de structures : Couverture et poteaux PDT (soumis aux attaques de gel et dégel)	C40/50	XC4/XD2/XA2/XF2 /XH3
B8	Béton de structures : PDT hors BL Ouvrages annexes (soumis aux attaques de gel et dégel) et traditionnel (non soumis aux attaques de gel et dégel)	C35/45	XC3/XD2/XA2/XH3
B9	Béton de structures : PDT hors BL Ouvrages annexes (soumis aux attaques de gel et dégel)	C35/45	XC4/XD2/XA2/XF2 /XH3
B12	Béton de rechargement sous voie	C25/30	XC3/XD2/XA1/XH3

3D - NIVEAU DU RAIL

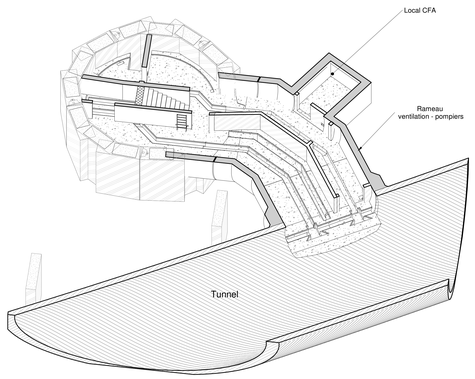

COUPE R4

Ech : 1 : 50

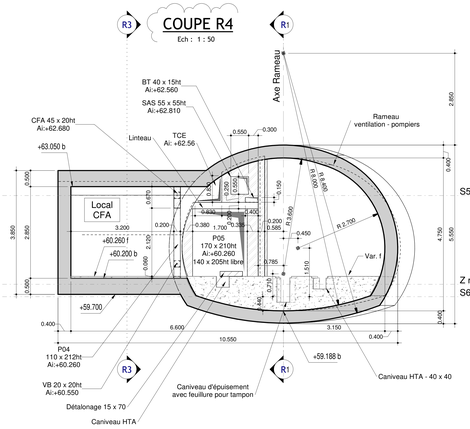

COUPE R3

Ech : 1 : 50

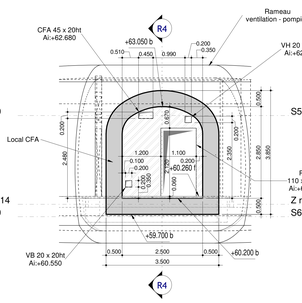

COUPE R2

Ech : 1 : 50

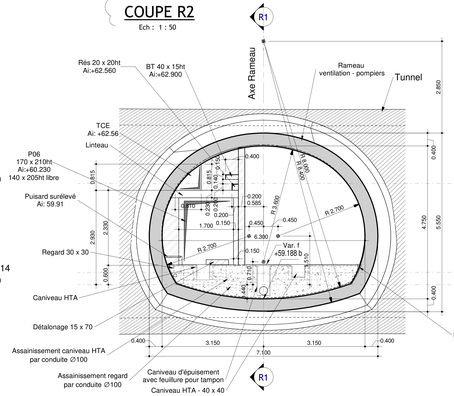

COUPE R1- Axe Rameau
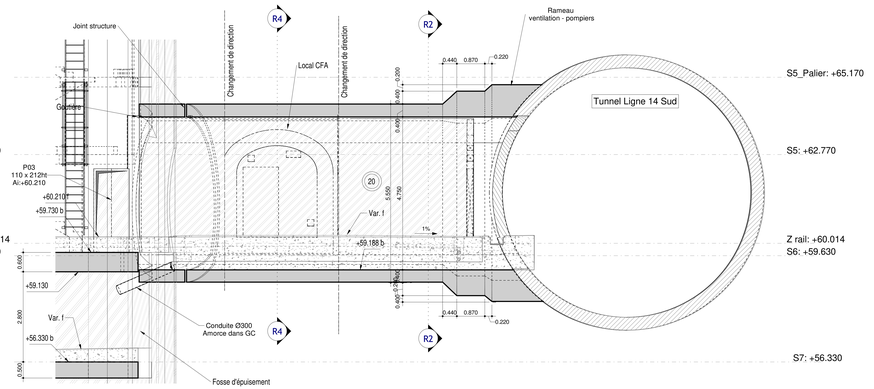
Ech : 1 : 50